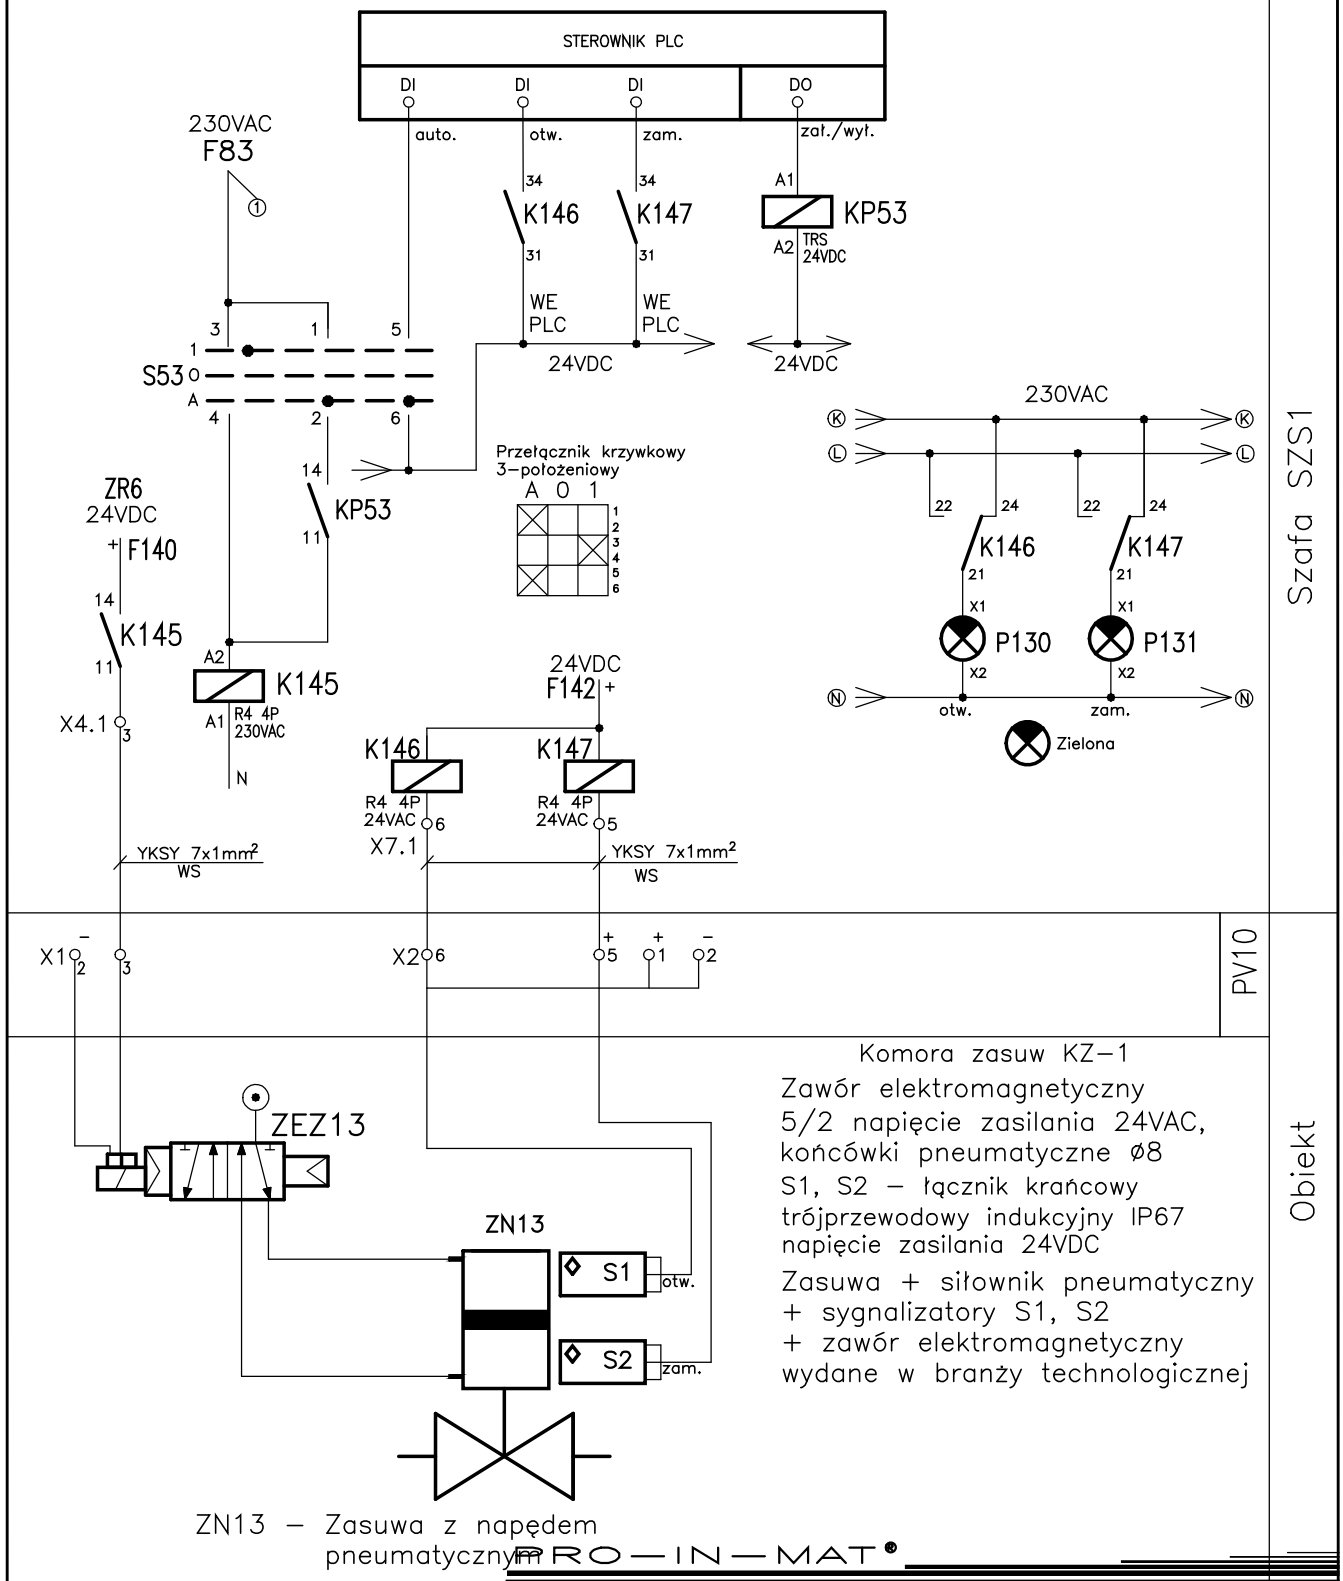

Komora zasuw KZ–1

Zawór elektromagnetyczny 5/2 napięcie zasilania 24VAC, końcówki pneumatyczne ø8

S1, S2 – łącznik krańcowy trójprzewodowy indukcyjny IP67 napięcie zasilania 24VDC

Zasuwa + siłownik pneumatyczny + sygnalizatory S1, S2 + zawór elektromagnetyczny wydane w branży technologicznej

ZN13 – Zasuwa z napędem pneumatycznym

PRO—IN—MAT®

*rozbudowa istn. prefabrykatów i instalacji

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO–IN–MAT

33–100 TARNÓW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627–26–37,621–08–66, e–mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PARTYNI DO Q=804m3/d O OBIEKTY: ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY WRAZ Z URZĄDZENIAMI, INSTALACJAMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI I ELEKTROENERGETYCZNYMI ORAZ PLACEM MANEWROWYM

PARTYNIA, DZIAŁKA NR 512/6, GMINA RADOMYŚL WIELKI

TYTUŁ:

Schemat układu zasilania i sterowania – Zasuwa ZN13

SKALA:

PROJEKTANT:	DATA:	PODPIS:	NR RYS.:
inż. TOMASZ WIĘCEK MAP/0177/PWOE/07 Specjalność instalacje i sieci elektryczne	06.2017		3.8/2
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. ARTUR GAWEŁCZYK MAP/0039/PWOE/11 Specjalność instalacje i sieci elektryczne	DATA: 06.2017	PODPIS:	NR STR.: