



RZĘDNE TERENU ISTN. [mnpm]	192.09	192.15	192.20	192.10	193.08
RZĘDNE DNA RUROCIĄGU [mnpm]	190.54	190.43	190.62	190.70	191.68
GŁĘBOKOŚCI [mppt]	1.55	1.72	1.58	1.40	1.40
SPADKI / MATERIAŁ [%]	2xPEø160				2xPEø160
ODLEGŁOŚCI, DŁUGOŚCI [m,mb]	0.00	3.1	3.10	7.8	9.2
OZNACZENIA	PG	49*	61*	61*	W4
HEKTOMETRY [hm]	0				0+23.6

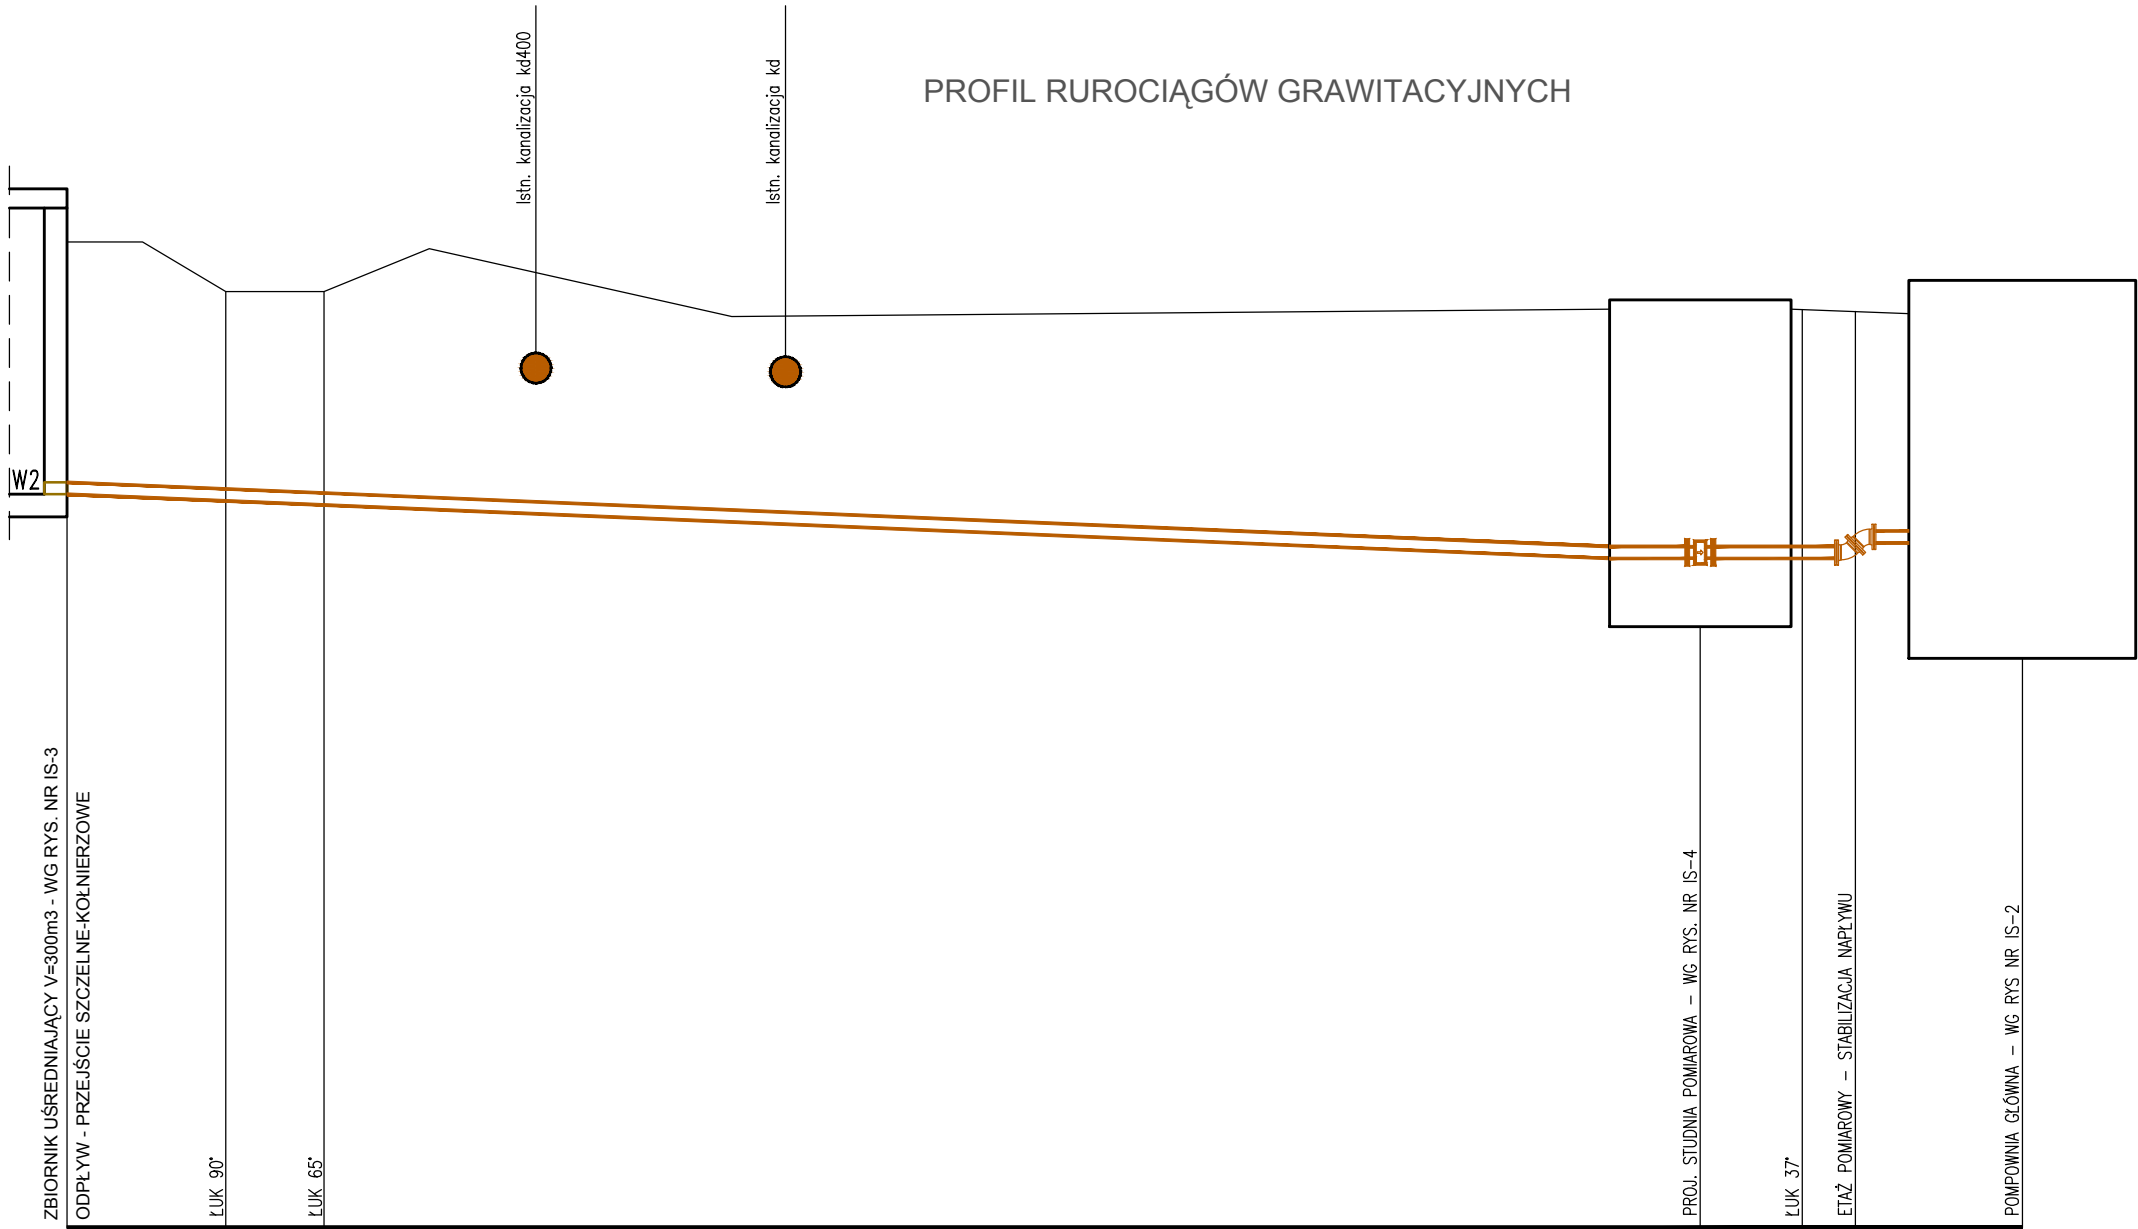

ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY V=300m³ - WG RYS. NR IS-3	193.04	192.38	192.38	192.15	192.14	192.09
ODPŁYW - PRZEJŚCIE SZCZELNE-KOLNIERZOWE	189.70	188.61	188.56	188.85	188.85	188.06
ŁUK 90°	3.34	2.77	2.82	3.30	3.29	3.03
ŁUK 65°						
PROJ. STUDNIA POMIAROWA - WG RYS. NR IS-4						
ŁUK 37°						
ETAŻ POMAROWY - STABILIZACJA NAPŁYWU						
POMPOWNA GŁÓWNA - WG RYS. NR IS-2						
W2	0.00	2.1	1.3	18.1	1.4	0.7
90° ŁUK 65°	2.10	3.40		21.50	22.90	23.60
SP						
37°						
ET						
PG						
0						0+25.8

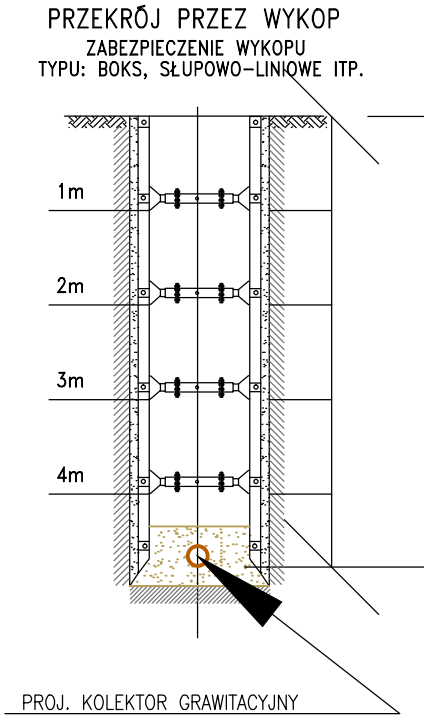

PRO - IN - MAT

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT
33-100 TARNÓW UL. UJEJSKIEGO 12, TEL. 146272637, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI W RADOMYŚLU WIELKIM NA ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH O POJEMNOŚCI V=300m³ - GMINA RADOMYŚL WIELKI

INWESTOR: GMINA RADOMYŚL WIELKI 33-170 RADOMYŚL WIELKI RYNEK 32 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

TYTUŁ: PROFIL ŚCIEKÓW ODPŁYWOWYCH POMIĘDZY OBIEKTAMI NR 2-3-5-2 (W2-PG-W4)

SKALA RYSUNKU: 1:100

PROJEKTANT:
mgr inż. MAREK MATYJEWICZ - BUA 8346/132 i 169/88
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA

DATA: 2017-04

PODPIS:

NR RYSUNKU: IS-5

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. GRZEGORZ PABJAN - S -199/02
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA

2017-04

NUMER STRONY: