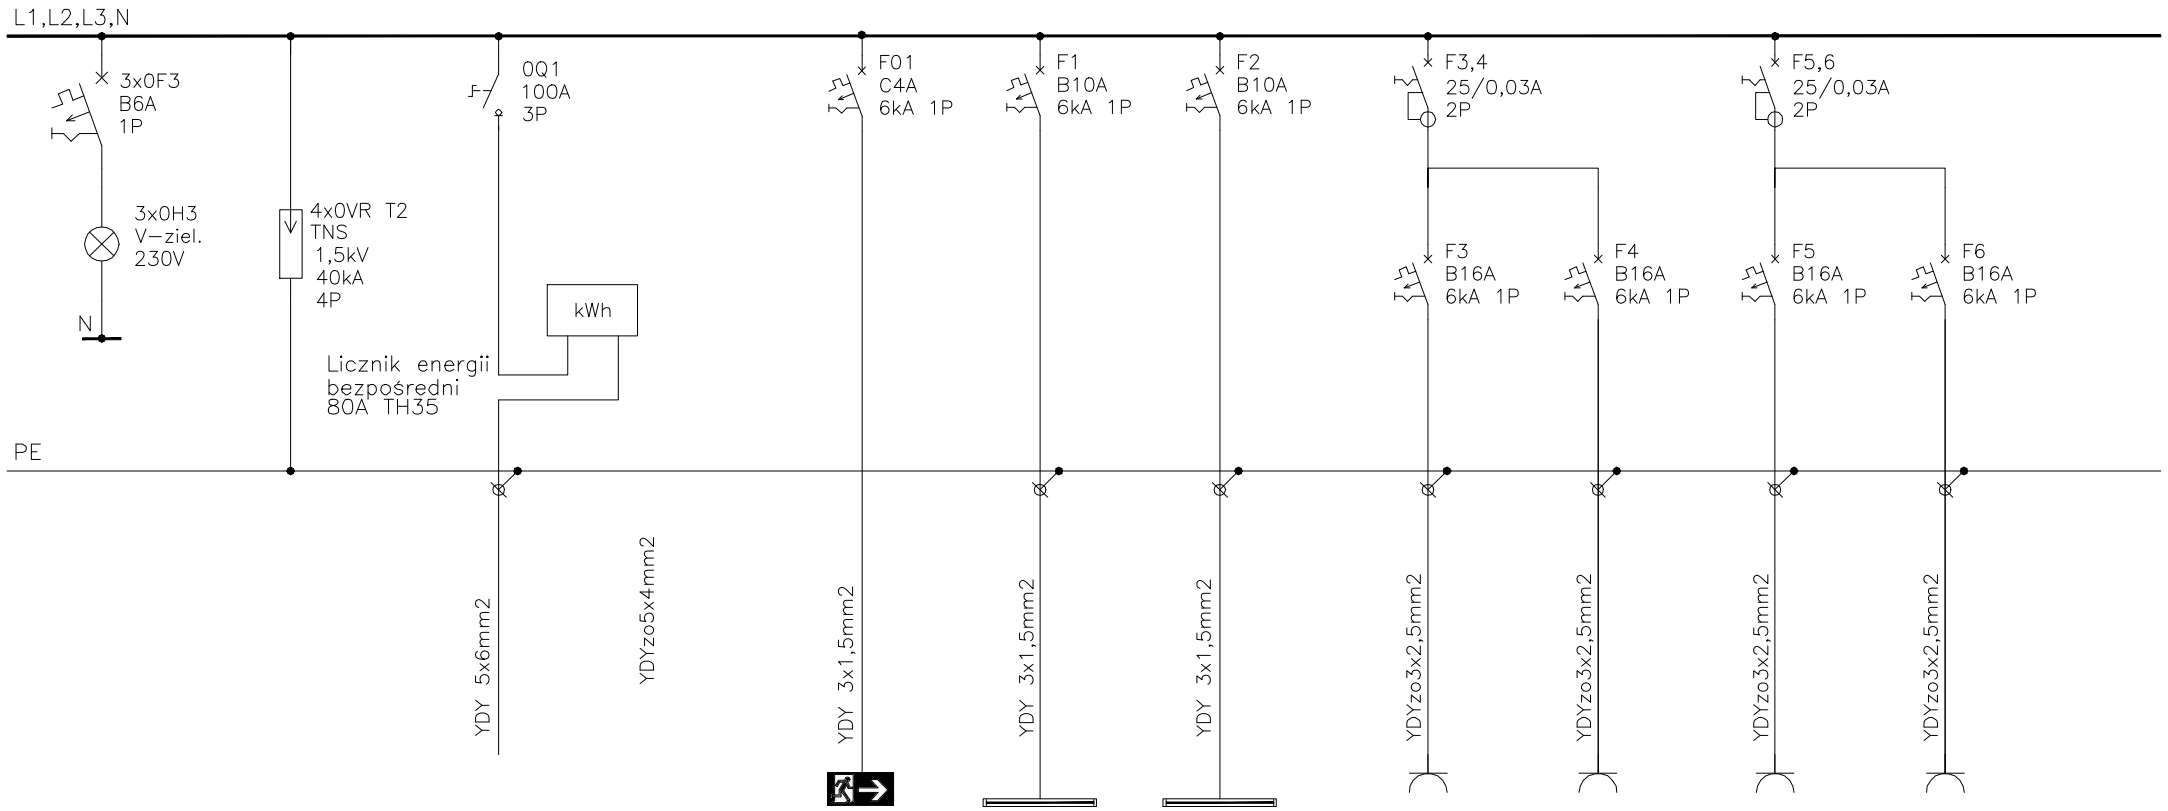

				T.Z.1/01	T.Z.1/1	T.Z.1/2	T.Z.1/3	T.Z.1/4	T.Z.1/5	T.Z.1/6
				0,2kW	0,6kW	0,6kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW
Sygnalizacja napiecia	Ochrona przepieciowa	zasilanie z rozdzielnicy RG R303 obw istniejacy		Obwód ośw. awaryjnego	Obwód ośw.	Obwód ośw.	Obwód gniazd 1–f	Obwód gniazd 1–f	Obwód gniazd 1–f	Obwód gniazd 1–f

UKŁAD SIECI TN–S

Pz=7,4kW
k=0,71
Psz=21,0kW

UWAGA:
Dla obwodów 1–f należy zapewnić równomierne obciążenie prądowe.

UWAGI:
1. Rozdzielnicę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami PN.
2. Numerację obwodów w rozdzielnicach wykonać bezpośrednio na wyłącznikach i na maskownicach.
3. Odpływy kablowe wykonać poprzez listwy zaciskowe.
4. Użyte w projekcie nazwy własne elementów, materiałów i urządzeń określają typ, standard, właściwości i parametry oraz oczekiwaną jakość; dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego o parametrach nie gorszych od wskazanego.

Temat: Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim przy ul. Ogrodowej na potrzeby przedszkola ,żłobka i Gminnego Ośrodka Kultury w Radomyślu Wielkim	Branża: ELEKTRYCZNA, NISKOPRĄDOWA	Inwestor: GMINA RADOMYŚL WIELKI	Projektant: mgr inż. Paweł Piękoś PDK/0096/POOE/09	Data: 05.2019
Nazwa rys.: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TZ.1	Skala:	Lokalizacja: RADOMYŚL WIELKI UL. OGRODOWA	Sprawdził: mgr inż. Wojciech Nowak PDK/0145/POOE/11	Numer rys.: IE–S1.1