SKRZYŻOWANIE PROJ. KANALIZACJI Z ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM ŚR/PR

SKALA 1:25

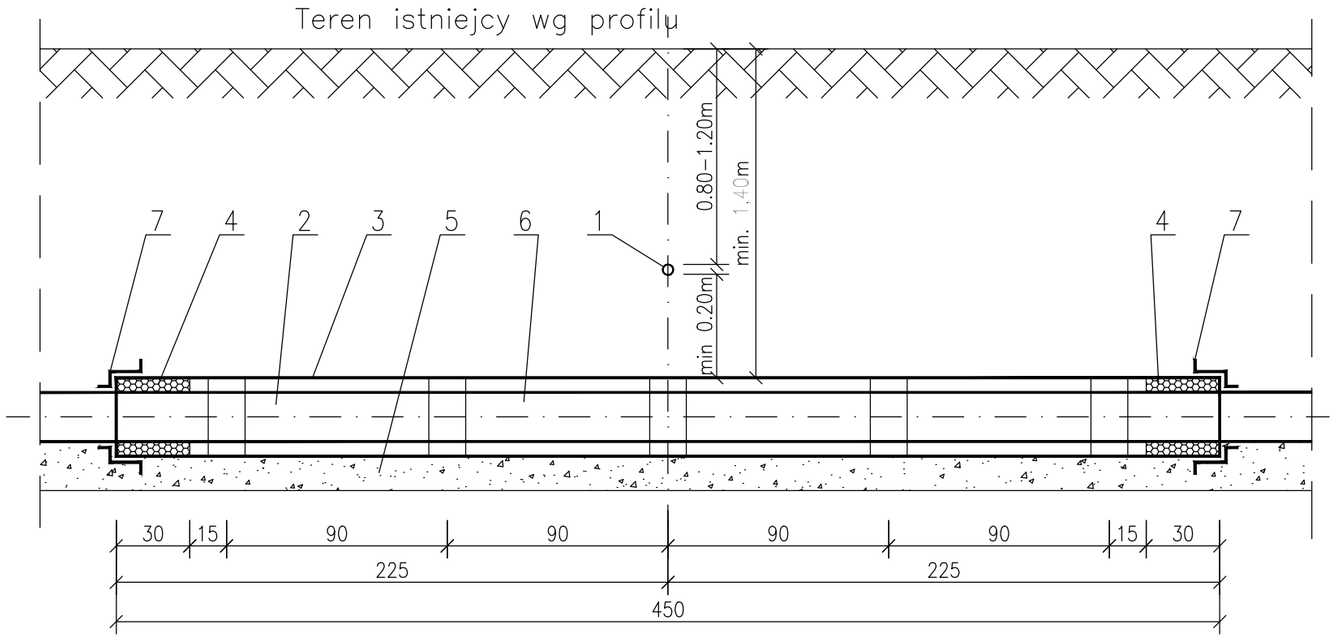

OZNACZENIA:
1. ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG ŚREDNIOPRĘŻNY Dn20–Dn150
2. PROJEKTOWANA RURA KANALIZACYJNA PVC
3. PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA PVC/HDPE 0.6MPa
4. USZCZELNIENIE PIANKĄ POLIURETANOWĄ
5. PODSYPKA PIASKOWA GR. 20cm
6. PŁOZY ŚLIZGOWE
7. MANŻETY SAMOUSZCZELNIAJĄCE (TERMOKURCZLIWA)

UWAGA:

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROFILEM PODŁUŻNYM KANALIZACJI I ZESTAWIENIEM
ALTERNATYWNIE STOSOWAĆ STALOWĄ RURĘ OCHRONNĄ Z IZOLACJĄ NA ZEWNĄTRZ ZO–3, WEWNĄTRZ – "WM" ANTYKOROZYJNĄ.
DLA ŚREDNIC PONIŻEJ 200mm STOSOWAĆ MAKSYMALNY ROZSTAW PŁÓZ CO 0.7m, A DLA ŚREDNIC POWYŻEJ 250mm
STOSOWAĆ ROZSTAW PŁÓZ MAKSYMALNIE CO 0.9m

RURA PRZEWODOWA	RURA OCHRONNA 0.6 MPa		RURA OCHRONNA STALOWA
	PVC	HDPE	
PVC 90	200	180	219,1*4,5
PVC 110	200	200	219,1*4,5
PVC 160	315	315	273,0*4,5
PVC 200	315	315	323,9*4,5
PVC 225	400	400	355,6*5,0
PVC 250	400	400	406,4*5,0
PVC 280	400	400	406,4*5,0
PVC 315	450	450	457,0*5,0
PVC 400	500	500	508,0*6,0

PRO—IN—MAT®

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
KATALOG RYSUNKÓW POWTARZALNYCH

PRZEDMIOT RYSUNKU:
SKRZYŻOWANIE Z GAZOCIĄGIEM ŚR/PR

SKALA: 1:25

PROJEKTOWAŁ:	DATA:	PODPIS:	NR RYS.:
mgr inż. MAREK MATYJEWICZ BUA–8346/132i169/88 specjalność instalacje i sieci sanitarne	10.2008		PK4a
WERYFIKOWAŁ:	DATA:	PODPIS:	NR STR.:
mgr inż. GRZEGORZ PABJAN S–199/02 specjalność instalacje i sieci sanitarne	10.2008		